


# Controle productreferenties en debieten voor ventilatieverslaggeving

L8000010-C 21.03.2025





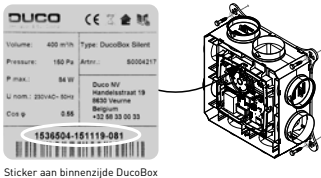

## Controle debieten DucoBox Silent (Connect) / DucoBox Focus:


**1** Open het deksel van de DucoBox. Achter het deksel bevindt zich de CE-sticker ter controle van de product-referenties.



Sticker aan binnenzijde DucoBox


In geval van DucoBox Focus: achter het deksel bevinden zich de regelkleppen. Deze kunnen herkend worden door volgende iconen:

Referentie:	0000-4163	0000-4164	0000-4208	0000-4162	0000-4644	0000-4165
Label:						
Debiet*:	75m <sup>3</sup> /h	30m <sup>3</sup> /h	25m <sup>3</sup> /h	50m <sup>3</sup> /h	50m <sup>3</sup> /h	25m <sup>3</sup> /h
Sensor:	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	Vocht	Vocht + CO <sub>2</sub>	-
Toepassing:	Keuken	Slaapkamer	WC	Badkamer Wasruimte Andere natte ruimte	Badkamer + WC	Diverse toepassing

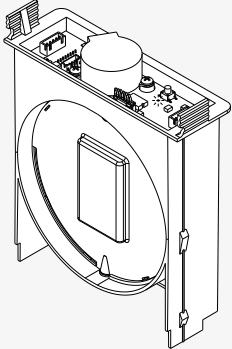


\* Het debiet kan via de display op de DucoBox aangepast worden.

**3** Start de controle van de debieten door kort te drukken op de 'high' toets op de stuurkaart. De LED-indicatie naast de 'high' toets brandt nu groen. De hoogstand wordt hierdoor voor 30 minuten geactiveerd. De stuurkaart is elektrisch beveiligd en is dus toegankelijk voor deze functie.



**4** Sluit het deksel van de DucoBox goed af en wacht een 10-tal seconden.



**5** De debieten kunnen gecontroleerd worden. Als binnen de controleperiode na 30 minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering vanaf punt 3.

**6** Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden; dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch.

## Controle debieten DucoBox Energy:

1	De CE-sticker ter controle van de productreferenties bevindt zich boven op het toestel.	
2	Voor de controle van de debieten kan de hoogstand geactiveerd worden door via het display te scrollen (met pijltoetsen) naar de modus 'geavanceerd'.	
3	De code om de geavanceerde modus te activeren is '9876'.	
4	Kies onder de geavanceerde modus de instelling 'Inregeling' en hierna 'verify high level'.	
5	De hoogstand wordt geactiveerd gedurende 30 minuten. Als binnen de controleperiode na 30 minuten de functie wordt gedeactiveerd, herneem dan de activering vanaf punt 2.	
6	Na de controle van de debieten hoeft de hoogstand niet gedeactiveerd te worden, dit gebeurt, zoals eerder omschreven, automatisch.	

## Herkenning Duco Ruimtesensoren en bedieningen (zonder deze te moeten demonteren):

1	Activeer de 'Installer mode' door 5 seconden op 2 diagonale knoppen van de bediening of sensor te drukken. De LED-indicatie van de bedieningen gaat groen knipperen.	
2	Deactiveer de 'installer mode' door met de handpalm de 4 drukknoppen in te drukken.	
3	De LED's op de bediening/sensor lichten enkele seconden op in een bepaalde kleur:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wit = bediening zonder sensor</li> <li>b. Blauw = bediening met RH sensor</li> <li>c. Paars = bediening met CO<sub>2</sub> sensor</li> </ul>	